

	Fachgebiet								
	A	BB	BE	C	D	F	G	H	I
	Böden anreicht Bödenverbesserungen	Straßenbaubindern und gebrauchsfähige Polymermodifizierte Bitumen	Sturmenemulsionen, Flutbitumen	Fugenfüllstoffe	Gesteinskörnungen	Oberflächenbe- handlungen, Dünn- Asphaldeckschichten in Kaltbauweise und Heißbauweise auf Verfestigung	Asphalt	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigung	Schichten ohne Bindemittel sowie Baustoffgemische und Bodenmaterial für den Erdbau
Anwendungsbereich	ZTV E-StB	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB, ZTV Beton-StB	ZTV Fug-StB	ZTV StB-StB, ZTV Pflaster-StB, ZTV Beton-StB, ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB, ZTV BEB-StB	ZTV BEA-StB	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB	ZTV Beton-StB, ZTV E-StB	ZTV StB-StB, ZTV E-StB, ZTV Pflaster-StB
Prüfungstyp					D0				
0									
1	A1			C1				H1	I1
2				C2		F2			I2
3	A3	BB3	BE3	C3	D3	F3	G3	H3	I3
4	A4	BB4	BE4	C4	D4	F4	G4	H4	I4

Durch Erlass des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen - III.1 - 30-05/48.74 - vom 23.04.2020 für die hier aufgeführten Fachgebiete / Prüfungsarten gem. RAP Stra 15 anerkannt.



**IFTA**

Ingenieurgesellschaft für  
Technische Analytik mbH

IFTA GmbH • Wilhelmstraße 98 a • D-44649 Herne

Fa.  
ABSE Stys GmbH  
Im Velm 7  
44339 Dortmund

Nach RAP Stra und § 25 LABfG  
anerkanntes Prüfinstitut für

Bitumen • Gesteinskörnungen • Asphalt • Boden  
RC-Baustoffe • Industrielle Nebenprodukte

Durch das DIBt notifizierte PÜZ-Stelle  
nach BauPG und LaBO

**bup**



Mitglied im Bundesverband unabhängiger  
Institute für bautechnischer Prüfungen e.V.  
Gesellschafter der bupZert GmbH

Beratender Gesellschafter:  
Prof. Dr.-Ing. Martin Radenberg

13.04.2022

## UNTERSUCHUNGSBERICHT

Projekt Nr.: 2203019  
Auftraggeber: Fa. ABSE Stys GmbH  
Probenbezeichnung: RC-Material 0/45 mm [Beton - RC]

Auftrag: Vierteljährliche Fremdüberwachungsprüfung an RC-Material 0/45 mm gemäß den Technischen Lieferbedingungen Güteüberwachung von Baustoffen und Böden für Schichten ohne Bindemittel im Straßenoberbau (TL G SoB-StB), den Güte- und Prüfbestimmungen Recycling-Baustoffe RAL-RG 501/1, Klasse I (ungebundene Tragschichten) und dem Gemeinsamen Runderlass MWMEV/MUNLV (NRW) vom 09.10.2001.

Anlagenstandort: Im Karrenberg, Dortmund

Probeneingang 07.03.2022

**Hinweis:** Dieser Untersuchungsbericht besteht aus 7 Seiten. Er darf ohne schriftliche Genehmigung der IFTA GmbH nicht auszugswise vervielfältigt werden. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Rückstellproben werden - wenn nicht anders vereinbart - 4 Wochen nach Abschluss der Untersuchungen verworfen.

• Anschrift: Wilhelmstraße 98 a, D-44649 Herne • Telefon: 02325 95688-20 • Telefax: 02325 95688-30 • E-Mail: mail@ifta-gmbh.de • Internet: www.ifta-gmbh.de

• Geschäftsführende Gesellschafter: Dr.-Ing. Michael Gehrke  
Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Louis

Bankverbindungen:  
GENO Bank Essen IBAN: DE37 3606 0488 0121 2080 00 BIC: GENODEM1GBE  
Sparkasse Essen IBAN: DE50 3605 0105 0001 8097 89 BIC: SPESDE33EXXX

• Prüfstellenleiter: Dipl.-Ing. Björn Buscham  
• Prokurist, Leiter Ü-Z-Stelle: Dipl.-Chem.-Ing. Peter Jansen

Amtsgericht Bochum HRB 19512



### Probenahme

Die Probenahme erfolgte am 07.03.2022 durch einen Laboranten der IFTA GmbH vom Vorratshaufwerk an der o. g. Aufbereitungsanlage, welches zum Zeitpunkt der Probenahme ca. 5.500 Tonnen umfasste.

Entnommen wurde eine repräsentative Sammelprobe von ca. 60 kg des betreffenden RC-Materials; zusätzlich wurden für die Laboruntersuchungen jeweils ca. 15 kg Splitt 8/16 und Schotter 35/45 mm vor Ort ausgesiebt.

### Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse sind nachfolgend aufgeführt.

#### Stoffliche Zusammensetzung der Körnungen > 4 mm [TL Gestein StB 04/18, Anhang B]

Stoffgruppe	Anteil [M.-%]	Grenzwert [M.-%]
Beton, Betonprodukte, Mauersteine aus Beton, hydr. geb. Gesteinsk.	95,8	---
Festgestein, Kies	2,6	---
Schlacke (Hochofen-, Stahlwerks- und Metallhüttenschlacke)	---	---
Klinker, Ziegel und Steinzeug	0,6	≤ 30
Kalksandstein, Mörtel und ähnliche Stoffe	---	≤ 5
Mineralische Leicht- und Dämmbaustoffe wie Poren- und Bimsbeton	---	≤ 1
Asphaltgranulat	0,9	≤ 30
Glas	---	≤ 5
Nicht schwimmende Fremdstoffe, wie Gummi, Kunststoffe etc.	0,1	≤ 0,2
Gipshaltige Baustoffe	---	≤ 0,5
Eisen- und nichteisenhaltige Metalle	---	≤ 2
Schwimmendes Material	---	---

#### Korngrößenverteilung [DIN EN 933-1]

Siehe tabellarische und graphische Darstellung in Anlage 1. Wie hieraus zu ersehen ist, verläuft die Sieblinie innerhalb des nach TL SoB-StB 20 für Schottertragschichten 0/45 mm vorgegebenen Bereiches.

#### Bruchflächigkeit [DIN EN 933-5]


Die Körnungen > 4 mm enthalten 0,2 M.-% vollständig gerundete Körner. Laut TL Gestein-StB 04/18 sind im Schottertragschichtmaterial bis zu 3 M.-% an vollständig gerundetem Korn (Kategorie C<sub>90/3</sub>) zulässig.

#### Widerstand gegen Frost-Tau-Beanspruchung [DIN EN 1367-1]

Im Rahmen der vierteljährlichen Fremdüberwachungsprüfung nicht erforderlich.

#### Raubständigkeit [DIN EN 1367-3]

Prüfkörnung [mm]	Absplitterungen im Kochversuch [M.-%]		Differenzschlagzertrümmerungswert [M.-%]	
	Ergebnis	Grenzwert	Ergebnis	Grenzwert
Schotter 35 - 45	0,3	1	Im Rahmen der vierteljährlichen Fremdüberwachungsprüfung nicht erforderlich	
Splitt 8 - 16	0,4	1		



### **Trockenrohdichte [DIN EN 1097-6 Anhang A]**

Die Trockenrohdichte des Korngemisches 0/45 mm beträgt 2,599 Mg/m<sup>3</sup>. Sie stellt einen Kennwert, kein Qualitätskriterium dar.

### **Kornformkennzahl [DIN EN 933-4]**

Der Anteil an Körnern mit einem Verhältnis von Länge zu Dicke größer 3:1 beträgt in den Kornklassen über 4 mm 6,4 M.-%. Laut TL Gestein-StB 04/18 sind in Schottertragschichten bis zu 50 M.-% (Kategorie S<sub>150</sub>) zulässig.

### **Reinheit und schädliche Bestandteile [DIN 52099]**

Die Probe ist weitestgehend frei von Fremdstoffen. Organische Verunreinigungen waren mit dem Natronlaugeverfahren nicht nachweisbar.

### **Widerstand gegen Zertrümmerung [DIN 52115 T2; DIN EN 1097-2 Abs. 6]**

Im Rahmen der vierteljährlichen Fremdüberwachungsprüfung nicht erforderlich.

### **Wasserwirtschaftliche Merkmale**

Die Bestimmung der wasserwirtschaftlichen Merkmale erfolgte hinsichtlich der in den Tabellen 5a (Eluatanalysen) und 5b (Feststoffanalysen) des Gem. Runderlasses MWMEV/MUNLV (NRW) vom 09.10.2001 vorgegebenen Parameter.

Die Analysenergebnisse sind in der Anlage 2 aufgeführt und den Grenzwerten des vorgenannten Gemeinsamen Runderlasses für RCL I und RCL II gegenübergestellt.


### **Zusammenfassende Beurteilung**

Der durch die untersuchte Probe - Körnungsgemisch 0/45 mm - repräsentierte RC-Baustoff entspricht den Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau (TL SoB-StB 20), den Gütebestimmungen, Klasse I nach RAL-RG 501/1 für ungebundene Frostschutz- und Schottertragschichten sowie den Anforderungen der Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau (TL Gestein-StB 04/18) Anhang A.

Das vorgenannte Material erfüllt hinsichtlich seiner wasserwirtschaftlichen Merkmale (siehe Ergebnistabelle in Anlage 2) die Anforderungen des Gemeinsamen Runderlasses MWMEV/MUNLV (NRW) vom 09.10.2001 an RCL-Material I. Die Verwendungsbedingungen für dieses Material sind im Gemeinsamen Runderlass MUNLV/MWMEV (NRW) in Anlage 1 (siehe Anlage 3 zu diesem Prüfzeugnis) geregelt.

Gegen eine Verwendung gemäß ZTV SoB-StB 20 des durch die Probe repräsentierten, aus aufbereiteten Altbaustoffen hergestellten Körnungsgemisches 0/45 mm in Frostschutz- und Schottertragschichten von Straßen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis 100 bestehen - stets gleichbleibende Qualität vorausgesetzt - bei Berücksichtigung der Anlage 3 hinsichtlich aller geprüften Eigenschaften keine Bedenken.

**IFTA GmbH**



  
S. Louis


  
i. A. N. Haake

Projekt Nr.:	2203019	Entnahmestelle:	Im Karrenberg, Dortmund
Probenbezeichnung:	Beton - RC 0/45 mm	Entnahmedatum:	07.03.2022
Lieferwerk:	ABSE Stys GmbH	Bemerkungen:	-----

**Korngrößenverteilung [DIN EN 933-1]**

Korndurchmesser [mm]	Kornanteile	
	M.-%	Σ M.-%
45 - 63	3,0	100,0
31,5 - 45	12,6	97,0
22,4 - 31,5	11,3	84,4
16 - 22,4	9,2	73,1
11,2 - 16	8,5	63,9
8 - 11,2	4,5	55,4
5,6 - 8	6,5	50,9
4 - 5,6	5,5	44,4
2 - 4	8,7	38,9
1 - 2	6,8	30,2
0,5 - 1	7,2	23,4
0,25 - 0,5	6,6	16,2
0,063 - 0,25	5,0	9,6
< 0,063	4,6	4,6

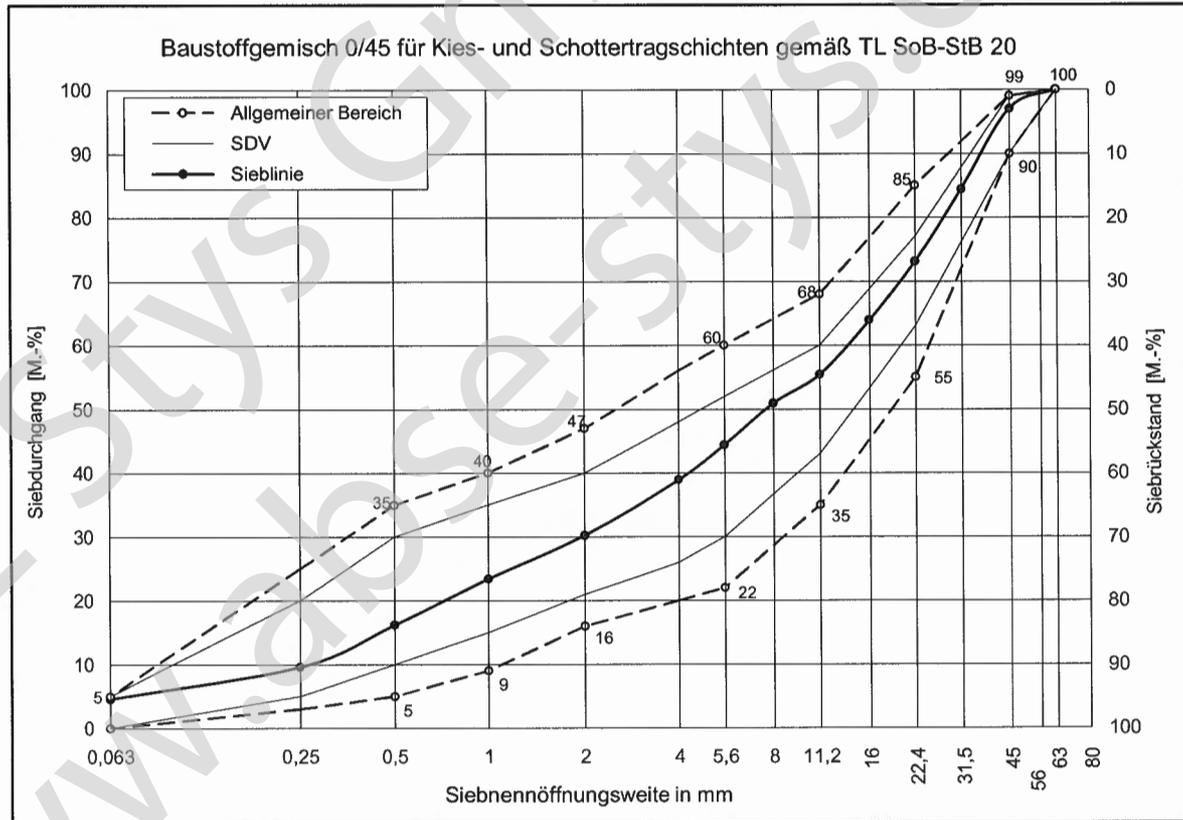



Wasserwirtschaftliche Merkmale von RC - Material gemäß den Tabellen 5a u. 5b des Gemeinsamen RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft u. Mittelstand, Energie und Verkehr [ VI A 3 - 32-40/45 ] und des Ministeriums für Umwelt u. Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz [IV - 3 - 953-26308 ] sowie [ IV - 8- 1573-30052 ] vom 09.10.2001.

Projekt Nr.:	2203019	Entnahmedatum:	07.03.2022
Probenbezeichnung:	Beton - RC 0/45 mm		
Anlagenstandort:	Im Karrenberg, Dortmund		

	Analysen - ergebnisse	Grenzwerte	
		RCL I	RCL II
<b>Eluatanalyse</b>			
pH-Wert <sup>1)</sup>	12,0	7 - 12,5	7 - 12,5
elektr. Leitfähigkeit      µS/cm	1.360	2.000 <sup>2)</sup>	3.000
Chlorid                              mg/l	7,3	40	150
Sulfat                                mg/l	16	150	600
PAK (EPA)                        µg/l	-----	5 <sup>3)</sup>	<sup>4)</sup>
Phenolindex                    µg/l	< 5	50	100
Blei                                    µg/l	3,0	40	100
Cadmium                         µg/l	< 0,3	5	5
Chrom VI                         µg/l	< 30	30	50
Kupfer                              µg/l	32	100	200
Nickel                              µg/l	7,9	30	100
Zink                                 µg/l	< 10	200	400
<b>Feststoffanalyse</b>			
EOX                                 mg/kg	< 1	3	5
PAK (EPA)                        mg/kg	1,2	15 <sup>5)</sup>	75 <sup>6)</sup>

**Erläuterungen:**

- 1) kein Grenzwert
- 2) Überschreitung bis 100 mg/kg zulässig
- 3) nur einzuhalten, wenn Feststoffwert > 15 und < 20 mg/kg
- 4) zur Erfahrungssammlung zu bestimmen
- 5) Überschreitung bis 20 mg/kg zulässig, wenn Eluatwert < 5 µg/l
- 6) Überschreitung bis 100 mg/kg zulässig



Recycling-Baustoff  RCL I		Verwertungsgebiete													
		Ausserhalb  wasserwirtschaftlich bedeutender u. empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete (Spalten 2-7)		Innerhalb  wasserwirtschaftlich bedeutender u. empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete											
				Porengrundwasserleiter und wenig durchlässige Kluftgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten		gut durchlässige Kluftgrundwasserleiter einschliesslich Karstgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten		20 m breite Randstreifen an kleinen Gewässern; Hochwasser-Retentionsräume		WSG III B  HSG IV		WSG III A  HSG III		Bereich zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungsrecht	
				1		2		3		4		5		6	
STRASSEN- NOBEN- BEREICH- BAU	Ifd. Nr.	Einsatz	GW ≤ 1	GW > 1	GW ≤ 1	GW > 1	GW ≤ 1	GW > 1		GW ≤ 1	GW > 1	GW ≤ 1	GW > 1	GW ≤ 1	GW > 1
			GW > 0,1	GW > 1	GW > 0,1	GW > 1	GW > 0,1	GW > 1		GW > 0,1	GW > 1	GW > 0,1	GW > 1	GW > 0,1	GW > 1
	1	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Asphalt, Beton, Pflaster mit abgedichteten Fugen)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
	2	ToB unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten)	+	+	H	+	H	+	+	-	H	-	-	-	-
	3	ToB unter wasserdurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, Deckschicht ohne Bindemittel)	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Tragschicht bitumengebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	5	Tragschicht hydraulisch gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+
	6	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	7	Deckschicht ohne Bindemittel	K	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Einsatz Ifd. Nr. 1, 4, 5, 6 in Strassen mit Entwässerungsrinnen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	D	D	D	D
ERDBAU	9	Unterbau unter Asphalt oder Beton (einschl. Fundament-/Bodenplatten)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	⊕	-	⊕
	10	Unterbau bis 1 m mit kulturf. B.	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-
	11	Damm gemäss Bild 1	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-
	12	Damm gemäss Bild 2	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+
	13	Damm gemäss Bild 3	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-
	14	Lärmschutzwall mit kulturf. B.	A	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Lärmschutzwall gem. Bild 4 oder 5	+	+	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-

Auszug aus Zeichenerklärung und Erläuterungen zu den Anlagen des Gem. Rderl. MUNLV/MWMEV v. 09.10.2001, Anhang

+ Zugelassen

- Nicht zugelassen

**A** (betr. Spalte 1):  
Zugelassen auf Porengrundwasserleitern und wenig wasserdurchlässigen Kluff-  
grundwasserleitern (entsprechend Erläuterungen zu Spalte 2).

**B** (betr. Spalte 3):  
Zugelassen auf folgenden paläozoischen Karstgrundwasserleitern:

**Devonische Massenkalk**

Wülfrather Massenkalk	von Velbert bis Wülfrath
Massenkalkzug Heiligenhaus	Heiligenhaus
Wuppertaler Massenkalk	von Mettmann über Wuppertal bis Schwelm
Attendorn-Elsper Doppelmulde (Massenkalk)	Attendorn, Finnentrop, Lennestadt
Warsteiner Massenkalk	Warstein, Suttrop, Kallenhardt
Briloner Massenkalk	zwischen Altenbüren, Brilon, Alme, Bleiwäsche und Madfeld
Remscheid-Altenaer Sattel (Massenkalk)	zwischen Hagen und Hönnetal (Hagen, Hohenlimburg, Lethmathe, Iserlohn, Hemer, Volkringhausen, Balve, Garbeck, Hö- veringhausen)
Sötenicher Mulde (Dolomit)	Sötenich, Marmagen, Urft, Nöthen, Arloff
Blankenheimer Mulde (Massenkalk und Dolomit)	Kronenburg, Dahlem, Schmidtheim, Blanken- heim, Tondorf, Buir
Dollendorfer Mulde (Massenkalk)	von Landesgrenze über Ripsdorf, Lommersdorf bis Landesgrenze
Kalkzüge Aachen-Stolberg (Kohlenkalk)	Aachen bis Haaren/Landesgrenze, Kornelimün- ster, Stolberg, Hastenrath

**C** (betr. Spalte 5 und 6):  
Zugelassen auf Porengrundwasserleitern und wenig wasserdurchlässigen Kluff-  
grundwasserleitern (entsprechend Erläuterungen zu Spalte 2) im Abstand von  
mindestens 1 km zur Fassungsanlage.

**D** (betr. Lfd. Nr. 8):  
Zugelassen wie in den lfd. Nrn. 1, 4, 5, 6 ausgeführt.

**E** (betr. Waschberge WB I und WB II):  
Zugelassen bei einem Verdichtungsgrad des eingebauten Materials von  $D_{Pr} \geq 98 \%$

**F** (betr. Waschberge WB I):  
Zugelassen bei einem Verdichtungsgrad des eingebauten Materials von  $D_{Pr} \geq 100 \%$

**G** (betr. Steinkohlenflugasche, SFA):  
Zugelassen unter folgenden Voraussetzungen:  
Wasserdurchlässigkeit  $k_f \leq 1 \times 10^{-8}$  m/s (Laborwert an gemäß DIN 18127 herge-  
stellten Probekörpern und Versuchsdurchführung in Anlehnung an DIN 18130) im  
Rahmen der Eignungsuntersuchung und der Güteüberwachung.  
Nachweis gilt beim Einbau als erbracht, wenn die im Baufeld gemäß DIN 18125 T. 2  
ermittelte Trockendichte mindestens so groß ist wie die Trockendichte im Labor bei  
einem Wasserdurchlässigkeitsbeiwert von  $k_f \leq 1 \times 10^{-8}$  m/s


**H** (betr. Lfd. Nr. 2):  
Verdichtungsgrad der ToB  $\geq 103 \%$ . Gefälle (Quer- oder Längsgefälle) der  
Pflasterdecke oder des Plattenbelages  $\geq 3,5 \%$ , Fugenbreite  $\leq 5$  mm.


**K** (betr. Lfd. Nr. 7):  
Zugelassen außerhalb von Wohngebieten

**L** (betr. Lfd. Nr. 11, 12, 13 und 15):  
Bautechnisch nicht erforderlich

**O** (= Kreis, betr. Spalten 5, 6, 7):  
Während der Bauphase darf die offene Fläche folgende Werte nicht über-  
schreiten

WSG III B/HSG IV	(Spalte 5)	5.000 m <sup>2</sup>
WSG III A/HSG III	(Spalte 6)	2.000 m <sup>2</sup>
Bereiche zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungsrecht	(Spalte 7)	2.000 m <sup>2</sup>





Ergebnistabelle zum Projekt Nr.: 2203019

Wasserwirtschaftliche Merkmale gem. den Technischen Regeln der LAGA, Abschnitt II. 1.4

Bezeichnung der Probe:	Beton - RC 0/45 mm	Entnahmedatum:	07.03.22
Anlagenstandort:	Im Karrenberg, Dortmund		

Feststoffanalysen		Analysen- ergebnis	Zuordnungswerte gemäß Tabelle II. 1.4 - 5 *			
			Z 0	Z 1.1	Z 1.2	Z 2
Arsen	mg/kg	5,0	20	30	50	150
Blei	mg/kg	23	100	200	300	1.000
Cadmium	mg/kg	0,26	0,6	1	3	10
Chrom (gesamt)	mg/kg	27	50	100	200	600
Kupfer	mg/kg	62	40	100	200	600
Nickel	mg/kg	23	40	100	200	600
Quecksilber	mg/kg	< 0,1	0,3	1	3	10
Zink	mg/kg	67	120	300	500	1500
Kohlenwasserstoffe	mg/kg	< 100	100	300 <sup>1)</sup>	500 <sup>1)</sup>	1.000 <sup>1)</sup>
Σ PAK nach EPA	mg/kg	1,2	1	5 (20) <sup>2)</sup>	15 (50) <sup>2)</sup>	75 (100) <sup>2)</sup>
EOX	mg/kg	< 1	1	3	5	10
Σ PCB (Congenere n. DIN 51527)	mg/kg	< 0,01	0,02	0,1	0,5	1

Eluatanalysen		Analysen- ergebnis	Zuordnungswerte gemäß Tabelle II. 1.4 - 6 *			
			Z 0	Z 1.1	Z 1.2	Z 2
pH - Wert		12,0	7,0 - 12,5			
elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	1.360	500	1.500	2.500	3.000
Chlorid	mg/l	7,3	10	20	40	150
Sulfat	mg/l	16	50	150	300	600
Arsen	µg/l	0,62	10	10	40	50
Blei	µg/l	3,0	20	40	100	100
Cadmium	µg/l	< 0,3	2	2	5	5
Chrom (gesamt)	µg/l	7,1	15	30	75	100
Kupfer	µg/l	32	50	50	150	200
Nickel	µg/l	7,9	40	50	100	100
Quecksilber	µg/l	< 0,2	0,2	0,2	1	2
Zink	µg/l	< 10	100	100	300	400
Phenolindex	µg/l	< 5	< 10	10	50	100

\* Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen, Technische Regeln LAGA (Bauschutt)

<sup>1)</sup> Überschreitungen die auf Asphaltanteile zurückgehen, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

<sup>2)</sup> Im Einzelfall kann bis zu den in Klammern genannten Werten abgewichen werden.

### Beurteilung:

Das durch die untersuchte Probe repräsentierte Material ist in die Verwertungsklasse Z 1.1 einzustufen.

Gesamtverantwortlich für die unten genannte Prüfung und Beurteilung sowie Aussteller dieses Testates ist die in NRW nach RAP-Stra 15 anerkannte Prüfstelle für Baustoffe und Baustoffgemische im IFTA mbH, H. Sebastian Louis, Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne; 02325 95688-20; slouis@ifta-gmbh.de

**Testat**  
**für einen güteüberwachten Ersatzbaustoff**  
**zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau NRW**  
**RCL I [Beton-RC]**

Gültigkeit des Testats: III. Quartal 2022	Testat zum Prüfzeugnis: Datum: 13.04.2022 Aktenzeichen/Nr.: 2203019	Postleitzahl des Werkstandortes <b>44329</b>
Hersteller: ABSE Stys GmbH; Im Velm 7; 4433 Dortmund; 0231/801899		Werk: ABSE Stys GmbH; Im Karrenberg 36; 44329 Dortmund; 0231/891091
Auf Grundlage der		
<input checked="" type="checkbox"/> Güteüberwachung von mineralischen Stoffen im Straßen- und Erdbau [Gem. RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr - VI A 3 - 32-40/45 - und des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV - 3 - 953-26308 - IV - 8 - 1573-30052 - v. 9.10.2001]		
<input checked="" type="checkbox"/> Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung; TL G SoB-StB 04 Ausgabe 2004 / Fassung 2007 sowie Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; TL SoB-StB; Ausgabe 2004 / Fassung 2007		
<input type="checkbox"/> Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, TL Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 / Fassung 2015		
wurde der Eignungsnachweis bzw. die Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt.		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Bestätigt wird die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers</b>		
Verwendungszweck / Baustoffgemisch: STS 0/45		
Aufbereitung:	<input checked="" type="checkbox"/> Stationär <input checked="" type="checkbox"/> Kontinuierlich <input type="checkbox"/> Diskontinuierlich	<input type="checkbox"/> Mobil, aufbereitete Menge ca. .... m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> Einmalig
Aktuelle Prüfung: <input checked="" type="checkbox"/> FÜ-Prüfung <input type="checkbox"/> Eignungsnachweis		
<input checked="" type="checkbox"/> Die nächste FÜ-Prüfung findet voraussichtlich im 06.2022 statt <input type="checkbox"/> Es findet keine weitere FÜ-Prüfung statt		
Letzte 5 zurückliegende Prüfungen (Datum der Prüfzeugnisse)		
22.02.2022	02.11.2021	29.07.2021
		31.03.2021
		25.01.2021
Die Prüfung der wasserwirtschaftlichen Merkmale wurde durch die in NRW auf der Grundlage des Gem. RdErl. "Prüfstellen für den Straßenbau" des Ministeriums für Stadtentwicklung und Verkehr - III B 6 - 30-05 (48) u. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft - IV B 7 - 1575/2 - v. 28.03.1991 (MBL. NW Nr. 30, S. 695 v. 27 Mai 1991) anerkannte Prüfstelle durchgeführt:		
IFTA mbH; H. Peter Jansen; Wilhelmstraße 98 a; 44649 Herne		
Die Prüfung der wasserwirtschaftlichen Merkmale im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle gemäß dem oben genannten Gem. RdErl erfolgte durch:		
Ingenieurgesellschaft PTM; H. Dr. Steger; Frische Luft 155; 44319 Dortmund		